

Feuerschutz-Hülsen Ei - MT3


Die Brandschutz-Hülsen werden an Stellen angebracht, an denen die synthetischen Rohre durch Böden, Wände und/oder Brandschutzwandführen. Bei einem Brand schwillt das innerlich in der Scheide angebrachte Produkt an und schließt den Schlauch vollständig wieder. So wird die Ausbreitung von Rauch und Feuer in den Bereichen in der Brandschutzzone vermieden.

Die Hülse schließt die synthetischen Rohre vollständig. Die Hülsen MT3 müssen gegen die Wand platziert werden. Die Platzierung ist sehr einfach und schnell, auch an Orten mit wenig Platz.

Die T-Ei-Hülsen MT3 werden als Betonwand aus Zellbeton, leichtem Schott und Gesteinsschott nach den derzeit geltenden europäischen Normen getestet 1366-3, ETAG 026-4:2008, EN1364-1/2015 EN FPREn1364-5:2017


Die Hülse MT3 zum opbau hat eine Höhe von 110 mm. Die Hülse besteht aus einer Stahlscheide, die mit einem intumescen Produkt ausgestattet ist - 2 mm Dicke, die mit einer Aluminium-Klatsche für den Feuchtigkeitsschutz überzogen ist. Das intumescent Produkt wird nach jedem Durchmesser fixiert und berechnet, um den PVC- und PP-Schlauch zu 100% zu komprimieren.

Die Hülse MT3 wird um den synthetischen Schlauch gelegt und wandmontierte Platzierung. Leichte Platzierung durch Abtragen der Rutsche, Öffnung der Muffe, Platzierung auf dem Schlauch und Neuverlegung der Rutsche. Der Freiluftdurchgang beträgt 100% und der Feuerwiderstand kann bis zu 120 min betragen.

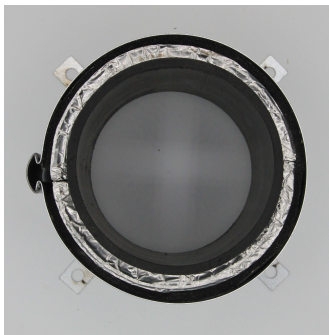

MT3	A Int. Ø	B Ext. Ø	H
MT3-040	40	76	110
MT3-050	50	100	110
MT3-056	56	105	110
MT3-063	63	105	110
MT3-075	75	113	110
MT3-090	90	140	110
MT3-110	110	160	110
MT3-125	125	175	110
MT3-160	160	225	110

Platzierung in einer Trennwand MS100

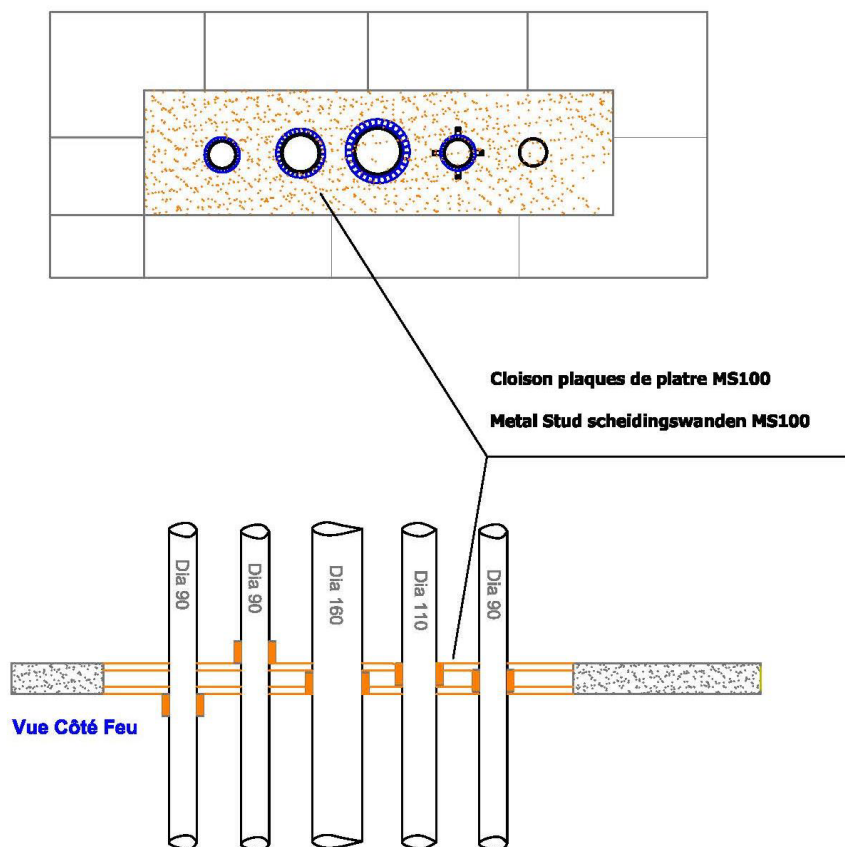

Platzierung in zellulärem Beton und Steinwolle

