

## Sellos resistentes al fuego

Una losa o muro resistente al fuego pierde su efectividad debido a la penetración de cubiertas de cables o tuberías. en caso de incendio, estas penetraciones constituyen un paso privilegiado para las llamas y el humo. Por lo tanto, es necesario hacerlos ignífugos.

El sistema de cierre universal Pyro-safe le permite dividir un edificio en zonas distintas, separadas entre sí, lo que en términos técnicos se denomina "compartimentación": constituyendo así la solución ideal para los tipos de problemas mencionados anteriormente.

### Solicitud

- Recubra el espesor de la abertura de la pared, así como los cables y/o tuberías con la pintura.
- Cortar el panel de lana de roca para colocarlo en la abertura.
- Cierre las aberturas restantes con lana de roca y pasta.
- Tratar, en ambos lados, los cables y/o tuberías con la pintura en un espesor máximo de 200 mm +/- 1 mm.

### Almacenamiento

- **EN**absolutamente libre de heladas
- No almacene más de cuatro baldes uno encima del
- otro Baldes abiertos, cerrados herméticamente.
- Los cubos, sin abrir, se mantienen a temperatura ambiente durante aproximadamente 1 año.


Pintura y pasta: 23,73 €/kilo - (Embalaje: cubo de 5Kg)

Panel Ei 60' 1000 x 600: 92,98€/panel


El panel F60 utilizado en combinación con pintura y pasta está ensayado según EN-1366-3, clasificación EN 13501-1 Y EN-13501-2




## Pasar cables a través de una pared

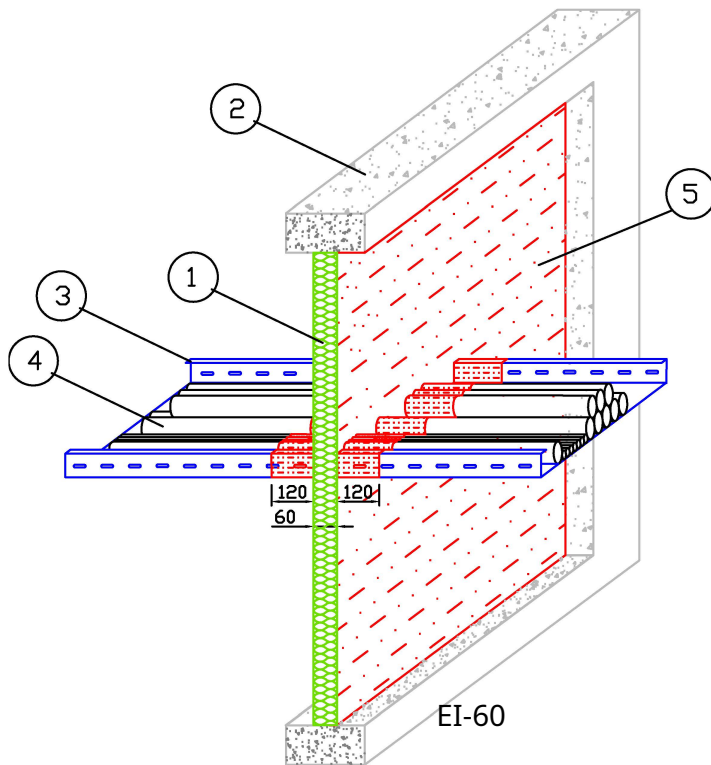

- 1-Lo.lne roca de ganso, episodio=60MM
- Mo.sse volumétrico=+/- 150 Kg/M3
- 2-pared de radiofrecuencia
- 3- camino del ganso **cabos**
- 4- **cabos**
- 5- **Pintura intumescente**

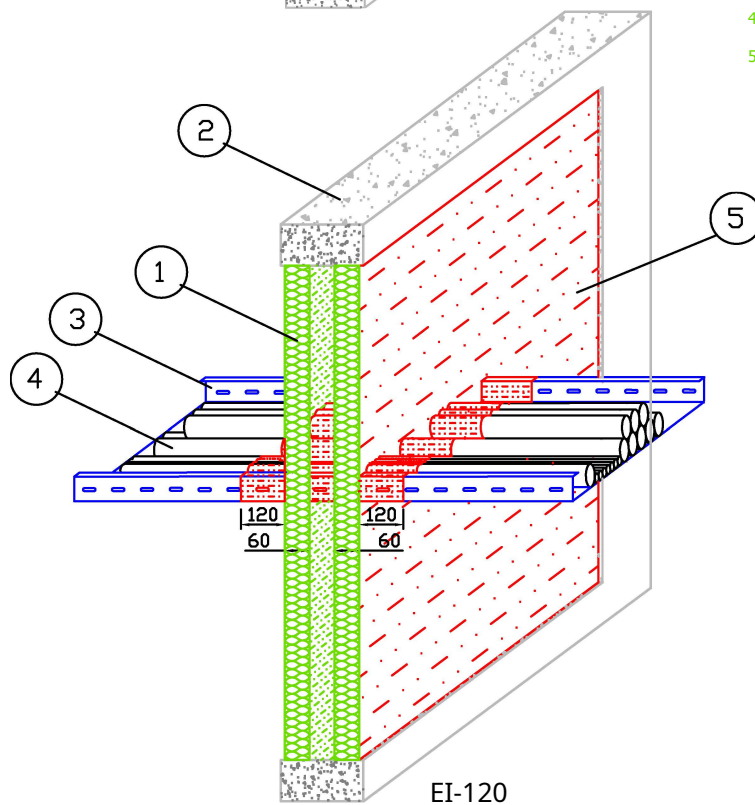

## Paso de cables a través de una losa

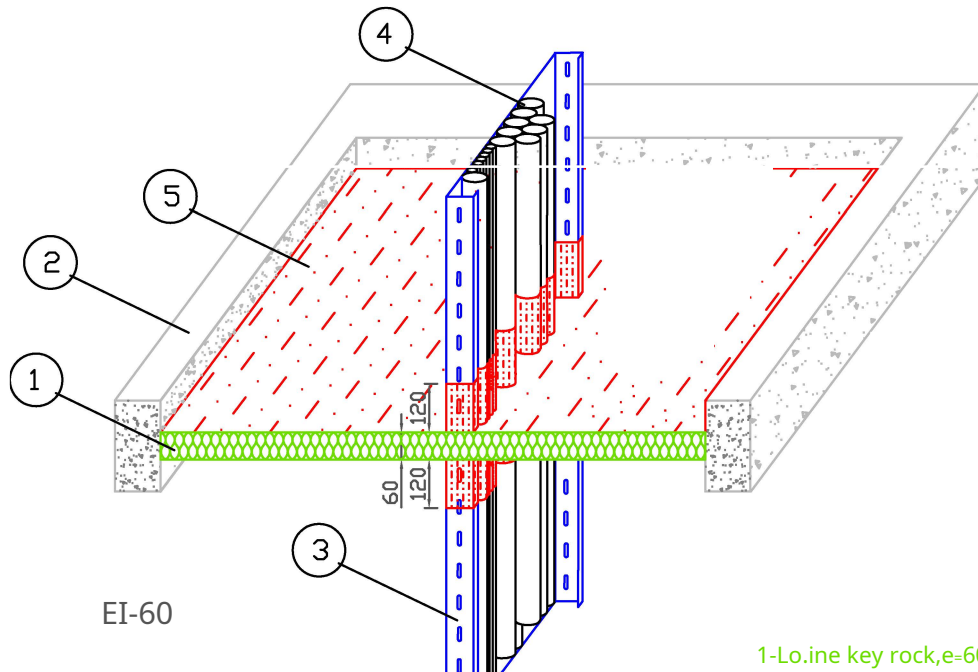

1-Lo.ine key rock,e=60MM  
Mo.sse volumétrico=+/- 150Kg/M3

2-Do.II Rf

3 cables de llave

4 cables

5-Pintura intumescente

